



AB 311

Załącznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowiązywania 09.12.2019

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8 tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: sekretariat@bialystok.wsse.gov.pl		
Sprawozdanie Nr LM.9051.492.2021.2501.602 z badań wody	Strona	Stron
Białystok, dnia 20.08.2021	1	1

Nazwa i adres klienta: *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13 A*Próbki dostarczył: *pracownik PSSE w Sokółce*

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 16.08.2021 / 11:00

Opis próbki:


Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 41/HK/2011P/21 zawierającym dane:

-nazwa urządzenia lub źródła wody *wodociąg Dąbrowa Białostocka*-miejsce pobrania próbki *kran przy zlewie w kuchni, mieszkanie prywatne- Kamienna Nowa 44*-rodzaj wody: *woda przeznaczona do spożycia*-próbę pobrał: *pracownik PSSE w Sokółce, zgodnie z: PP/HK-01*

-data/godzina pobrania próbki 16.08.2021 / 07:50

Stan próbki: *Stan próbki bez zastrzeżeń*

Data wykonania badań: 16.08.2021 ÷ 19.08.2021

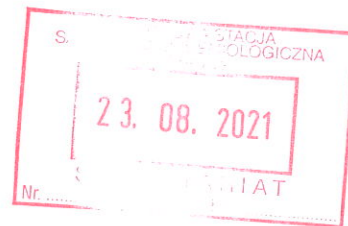

	Kod próbki		2501/602/LM/N/21	Najwyższe dopuszczalne stężenie/ wartość*
	Rodzaj próbek		Jednorazowa	
WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH				
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza		Wynik badania	
Liczba bakterii grupy coli (NPL) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-2:2014-06		0	0
Liczba bakterii Escherichia coli (NPL) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-2:2014-06		0	0
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) (itk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 14189:2016-10		-	0
Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (itk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004		-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów(itk) w (22±2) °C po 72h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004		nie wykryto	**

Cel badania: monitoring

*Wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

**Parametr w w/w rozporządzeniu z określeniem "Bez nieprawidłowych zmian." Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
200 itk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywą

W niniejszym sprawozdaniu, wyniki badań odnoszą się wyłącznie do analizowanej próbki.

Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbki.

Autoryzacja

Koniec sprawozdania

STARSZY ASYSTENT
Urscula Tomaszewska

